



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CREATIS 3 et 4 Xenium

LE / SE

- 1 НОРМАТИВЫ И ПРАВИЛА**
- 2 ЗАПУСК КОТЛА**
- 3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОТЛА**
- 4 ОПИСАНИЕ КОТЛА**
- 5 ОБСЛУЖИВАНИЕ**
- 6 ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ**

ДЛЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1 Нормативы и правила

1.1 Нормативные условия установки и обслуживания

Компания ВАХІ снимает с себя всю ответственность за повреждения при выполнении работ без соблюдения указаний настоящего руководства или при выполнении работ неквалифицированным персоналом .

Установка и обслуживание агрегата должны осуществляться квалифицированным специалистом в соответствии с нормативными документами и установленными правилами, о которых упоминается в этом руководстве.

Описание процедуры контроля (прилагается к настоящему руководству)

1.2 Обслуживание котла

Обслуживание котла должно проводиться пусконаладчиком или службой послепродажного сервиса (контракт на обслуживание).

Чистку топочной камеры следует проводить перед каждым отопительным сезоном.

1.3 Защита от промерзания

Если зимой котел не эксплуатируется, необходимо обеспечить защиту котла, бойлера ГСВ и установки или путем полного слива воды, или путем заполнения системы антифризом санитарного качества для центрального отопления.

1.4 Aération du local

Необходимо убедиться, что обязательные вентиляционные отверстия в хорошем состоянии и обеспечивают минимальную вентиляцию.

Котел устанавливается в отдельном от жилого помещения хорошо вентилируемом помещении.

Не устанавливать котел в помещении, воздух которого содержит большое количество пыли, водяной пар или коррозионные газы.




2 ЗАПУСК КОТЛА

2.1 Предварительные операции

Перед первым в сезоне запуском или после длительного перерыва:

- убедиться, что котел заполнен водой,
- проверить общую герметичность (водяной контур),
- продуть все верхние точки до достижения легкого вытекания воды,
- проверить хорошую работу системы выпуска дыма и герметичность газового контура.

2.2 Запуск котла

- убедиться, что котел находится под напряжением (оранжевая лампочка  горит),
- переключить общий выключатель ON/OFF пульта СВ 120 в положение I,
- переключить выключатель насоса пульта СМ 120 в положение I,
- установить установочное значение котла с помощью ручки пульта СЕ (для более подробной информации см. руководство по пультам управления),
- зеленые лампочки  и  указывают режим работы горелки,
- по пультам ECO 5E - ECO 7E и ECO 8E см. руководство по эксплуатации пультов.

2.3 Выключение котла

Чтобы выключить горелку котла, нажмите на кнопку "MARCHE/ARRÊT" горелки (метка "O" нажата).

В случае длительного выключения котла перекрыть кран подачи газа и выключить электропитание.

3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОТЛА

Температура котла регулируется в пределах от 30 до 90 °C . Пульты управления ECO 5E - ECO 7E и ECO 8E позволяют изменять температуру воды отопительного контура в зависимости от уличной температуры.

Функционирование термостата защиты от перегрева:

Термостат защиты обеспечивает полное отключение газа от горелки и требует нового запуска. Термостат, в частности, включается в случае перегрева воды в котле в результате поломки термостата регулировки или при недостаточной прокачке воды насосом.


Повторная установка термостата защиты от перегрева в изначальное положение: Термостат защиты срабатывает при аномальном подъеме температуры воды в котле и выключает горелку (под крышкой на пульте управления загорается контрольная лампочка термостата защиты от перегрева). Прежде чем снова установить термостат в изначальное положение, необходимо определить причины аномалии.

Для повторной установки необходимо:

- убедиться, что температура котла ниже 50 °C и что насос или насосы работают исправно,
- отвинтить головку термостата под крышкой пульта управления и нажатием кнопки установить термостат в изначальное положение.

4 ОПИСАНИЕ КОТЛА


4.1 Пульт управления CM 100

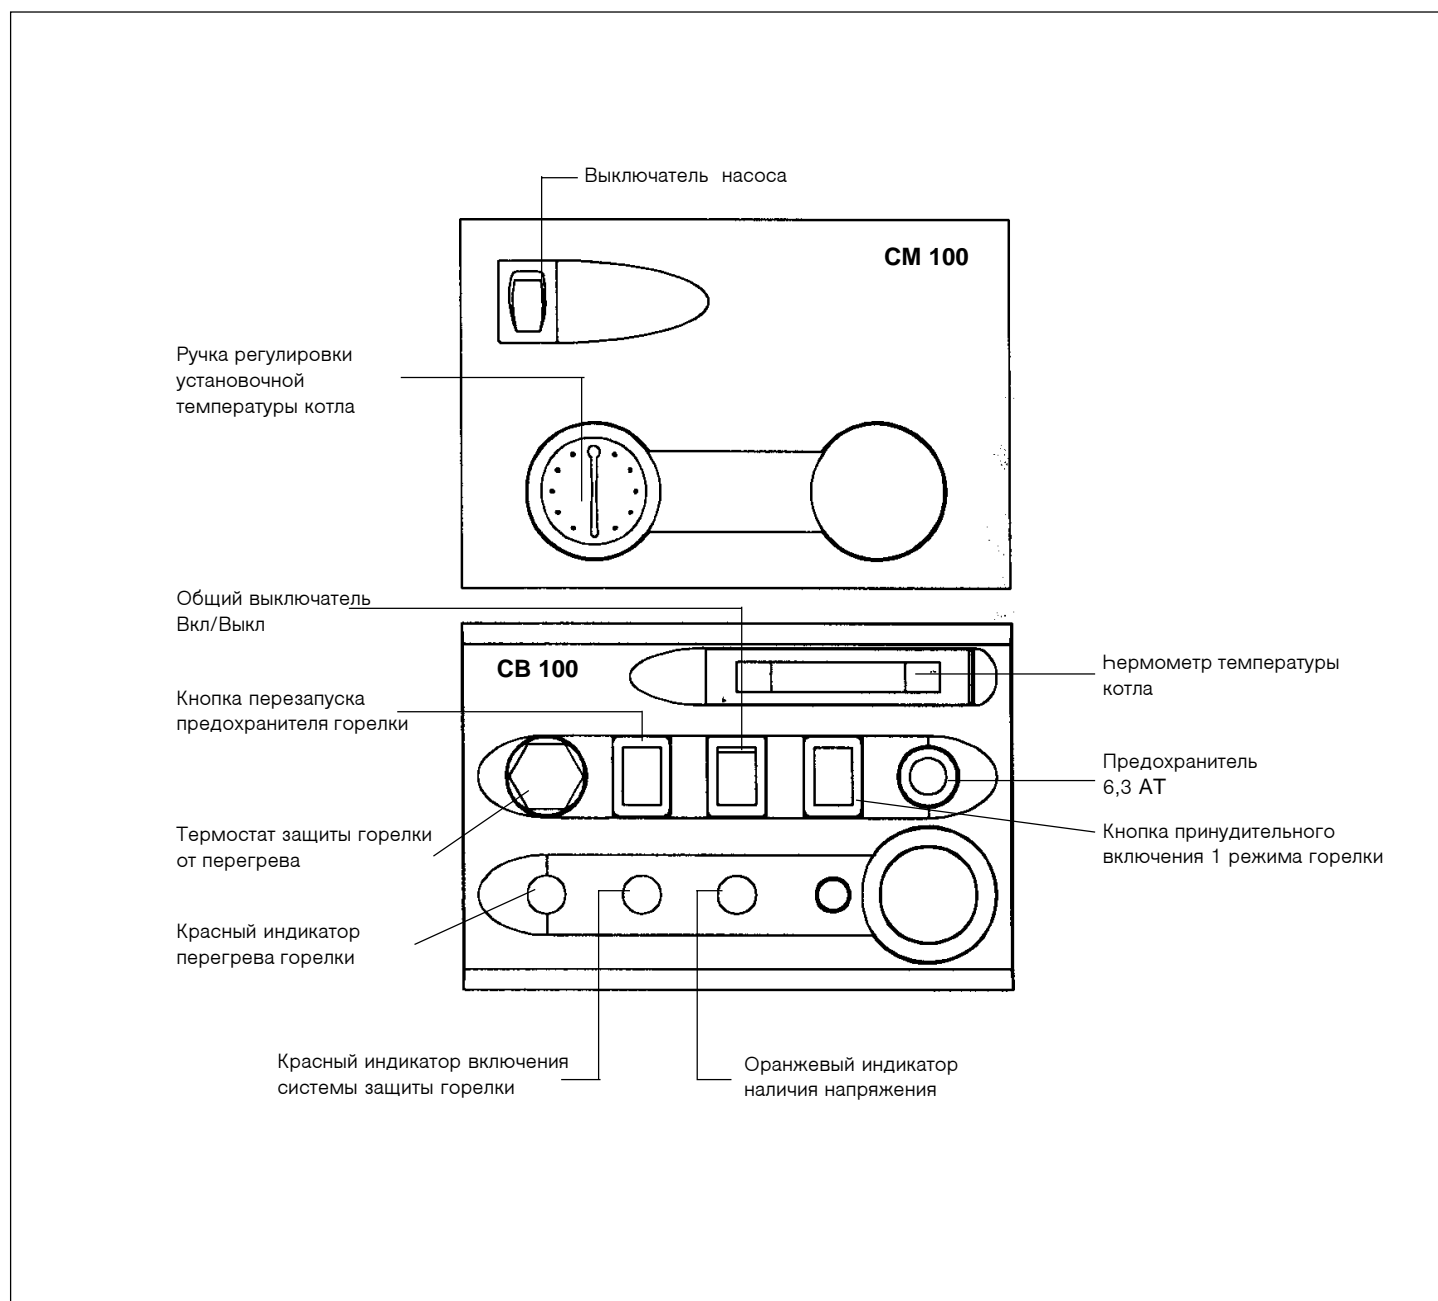

4.2 Пульт управления CE 100

Пульт управления CE 100 снабжен двухступенчатым термостатом, управляющим пониженным и нормальным режимами газовой горелки.

Два зеленых индикатора в центре пульта управления указывают режимы работы CE 100.

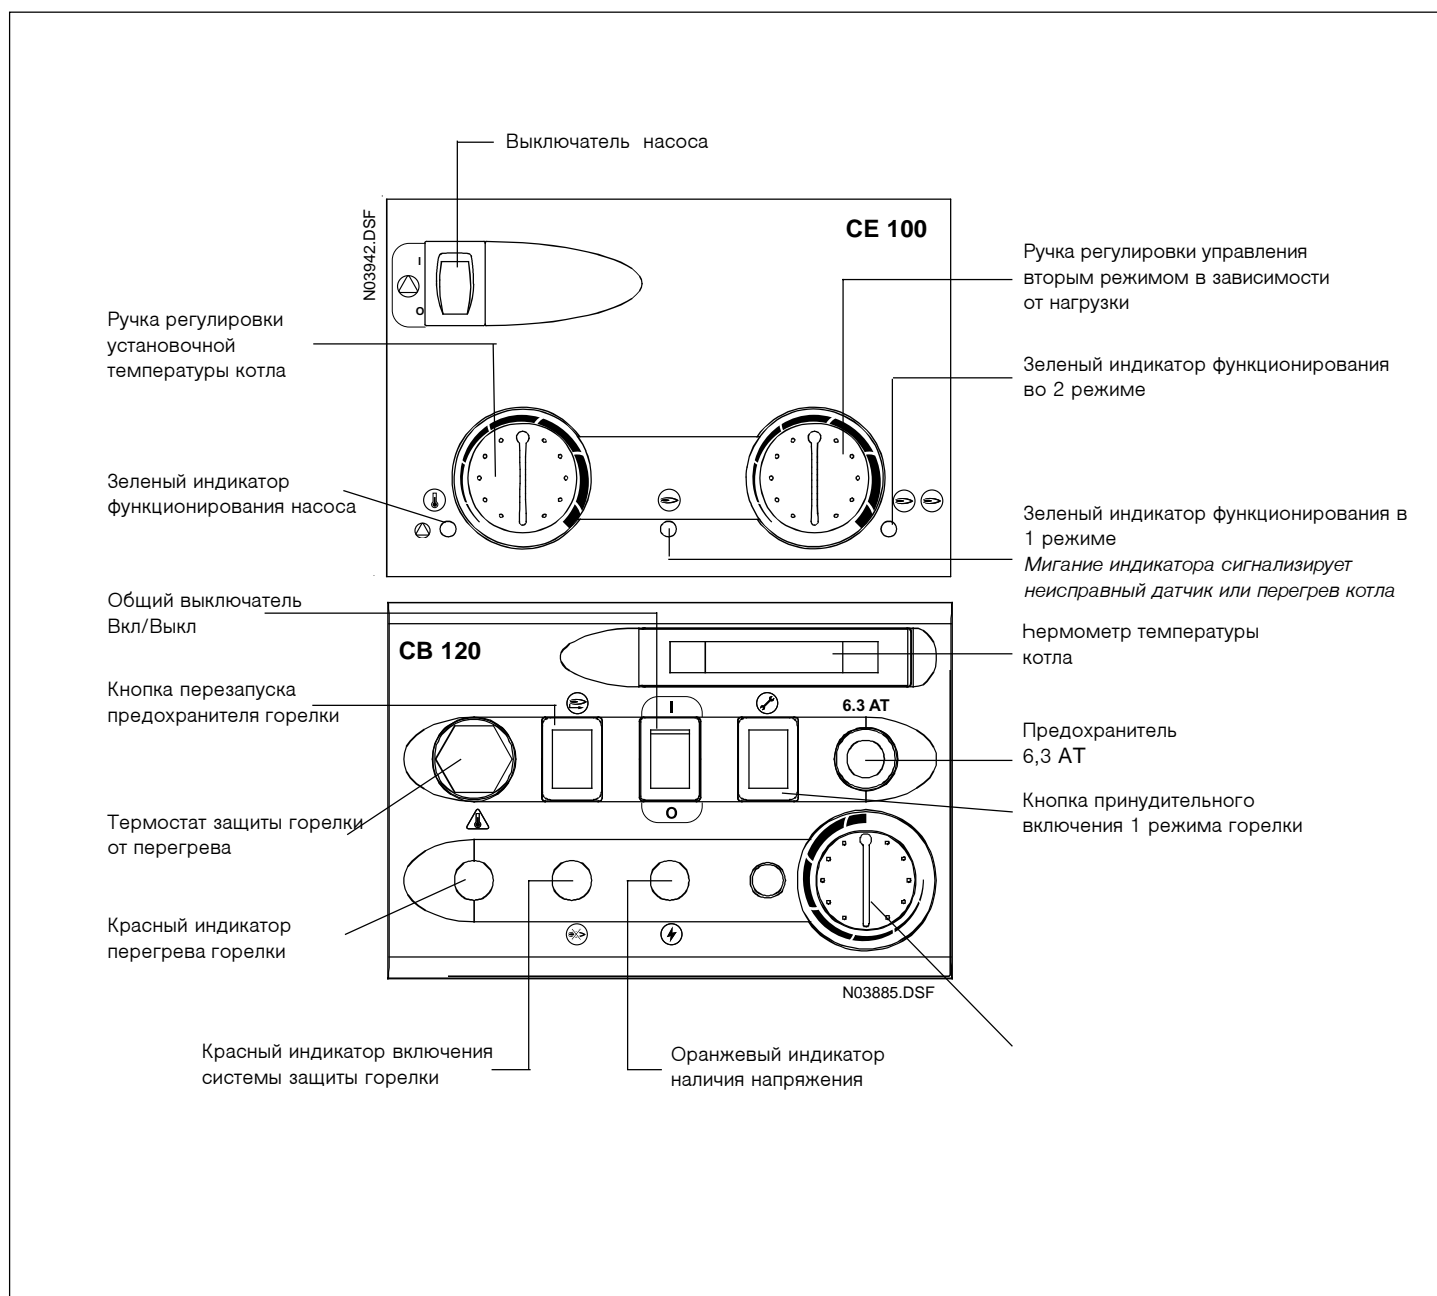

4.2 Пульт управления ECO 5E


Регулятор EC 2.32C-a позволяет произвести регулировку температуры с помощью датчика уличной температуры. Он управляет двухступенчатой горелкой и двумя независимыми контурами отопления со смесительными клапанами. Электрическое подключение (см. руководство по пультам управления). Подключение при установке (см. руководство по пультам управления). Режимы горелки указываются на экране регулятора.

Функционирование термостата безопасности:

Для функционирования в этом режиме выполнить следующие операции:

- снять регулятор EC 2.32 C с пульта управления,
- подключить шунт (подключение "розетка"), который прикреплен к проводам CB 120 шестиклеммного разъема, соответствующего CB 120,
- задать установочную температуру котла вращением ручки термостата безопасности CB 120.

! Такое функционирование возможно только в пониженном режиме (горелка работает только в первом режиме)

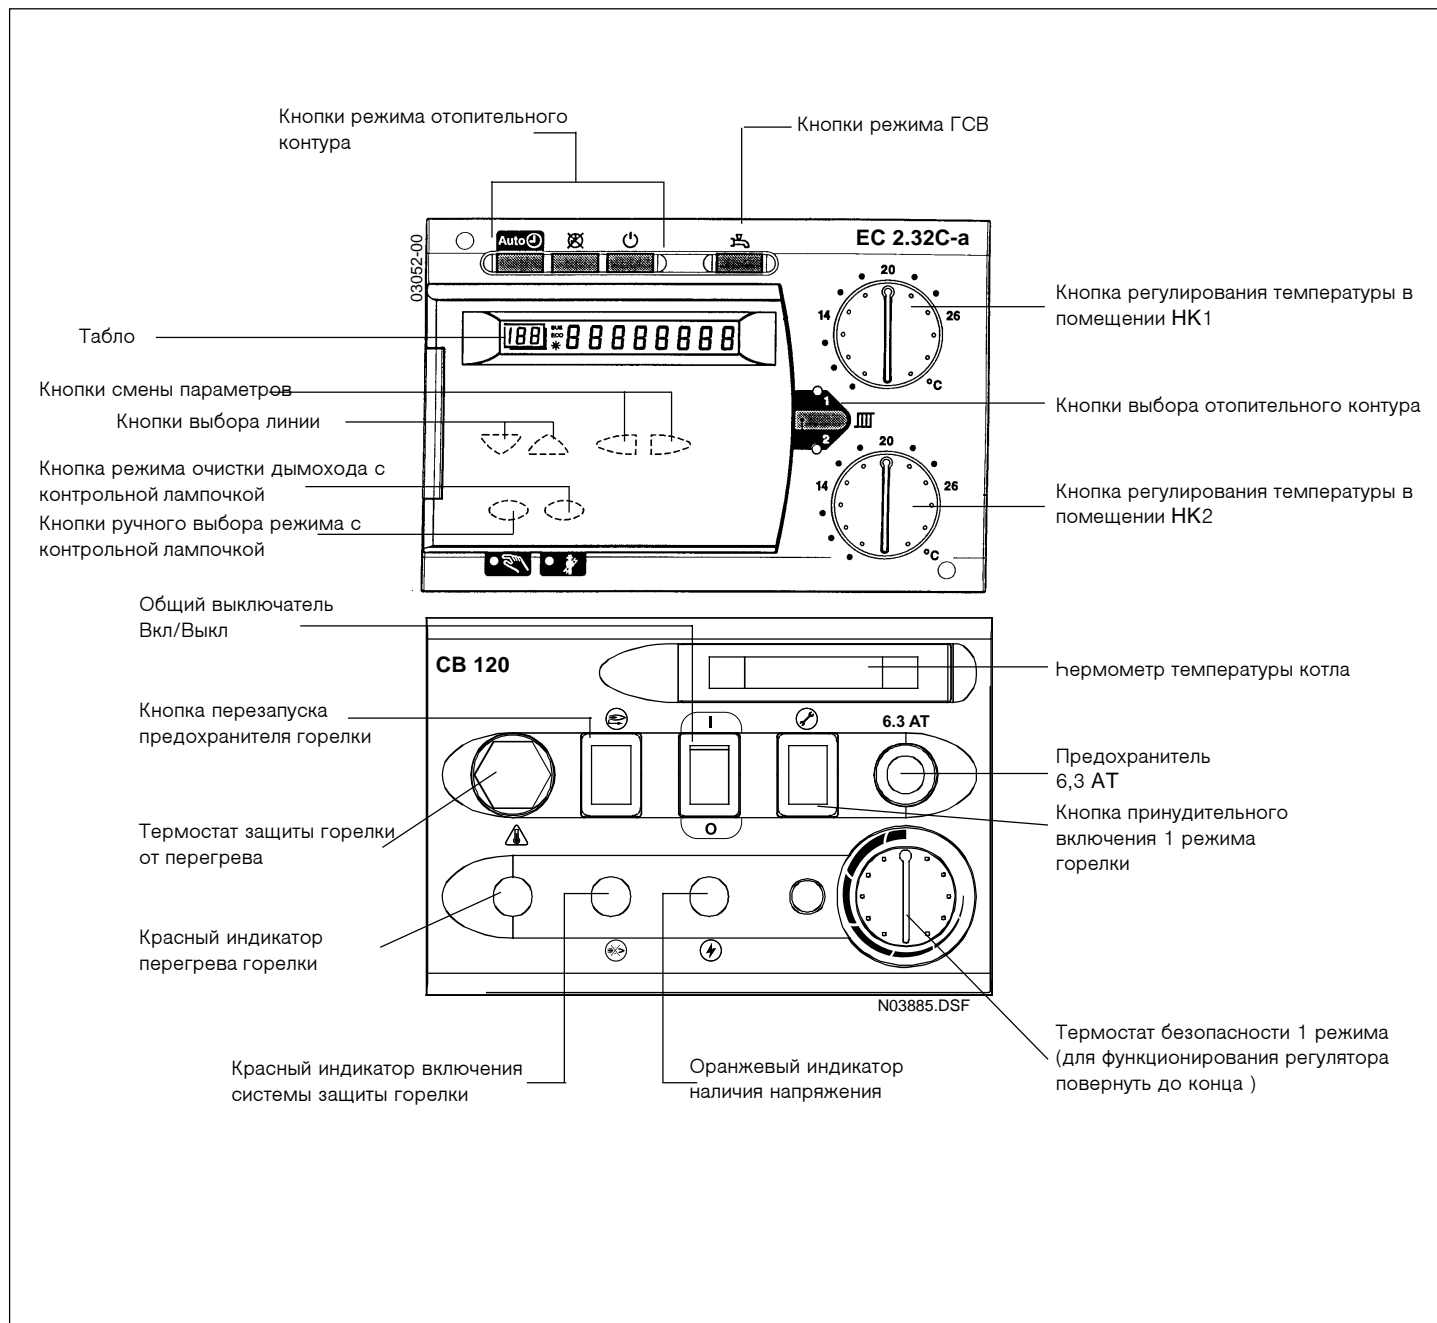

4.3 Пульт управления ECO 7E или ECO 8E


Регулятор EC 2.04C-â позволяет регулировать температуру с помощью датчика уличной температуры. Он управляет двухступенчатой горелкой и обладает функцией каскадного режима (см. руководство к пульту управления).

Функционирование термостата безопасности

Для функционирования в этом режиме выполнить следующие операции:

- снять регулятор EC 2.32 C с пульта управления,
- подключить шунт (подключение "розетка"), который прикреплен к проводам СВ 120, шестиклеммного разъема, соответствующего СВ 120,
- задать установочную температуру котла вращением ручки термостата безопасности СВ 120.

 Такое функционирование возможно только в пониженном режиме (горелка работает только в первом режиме)

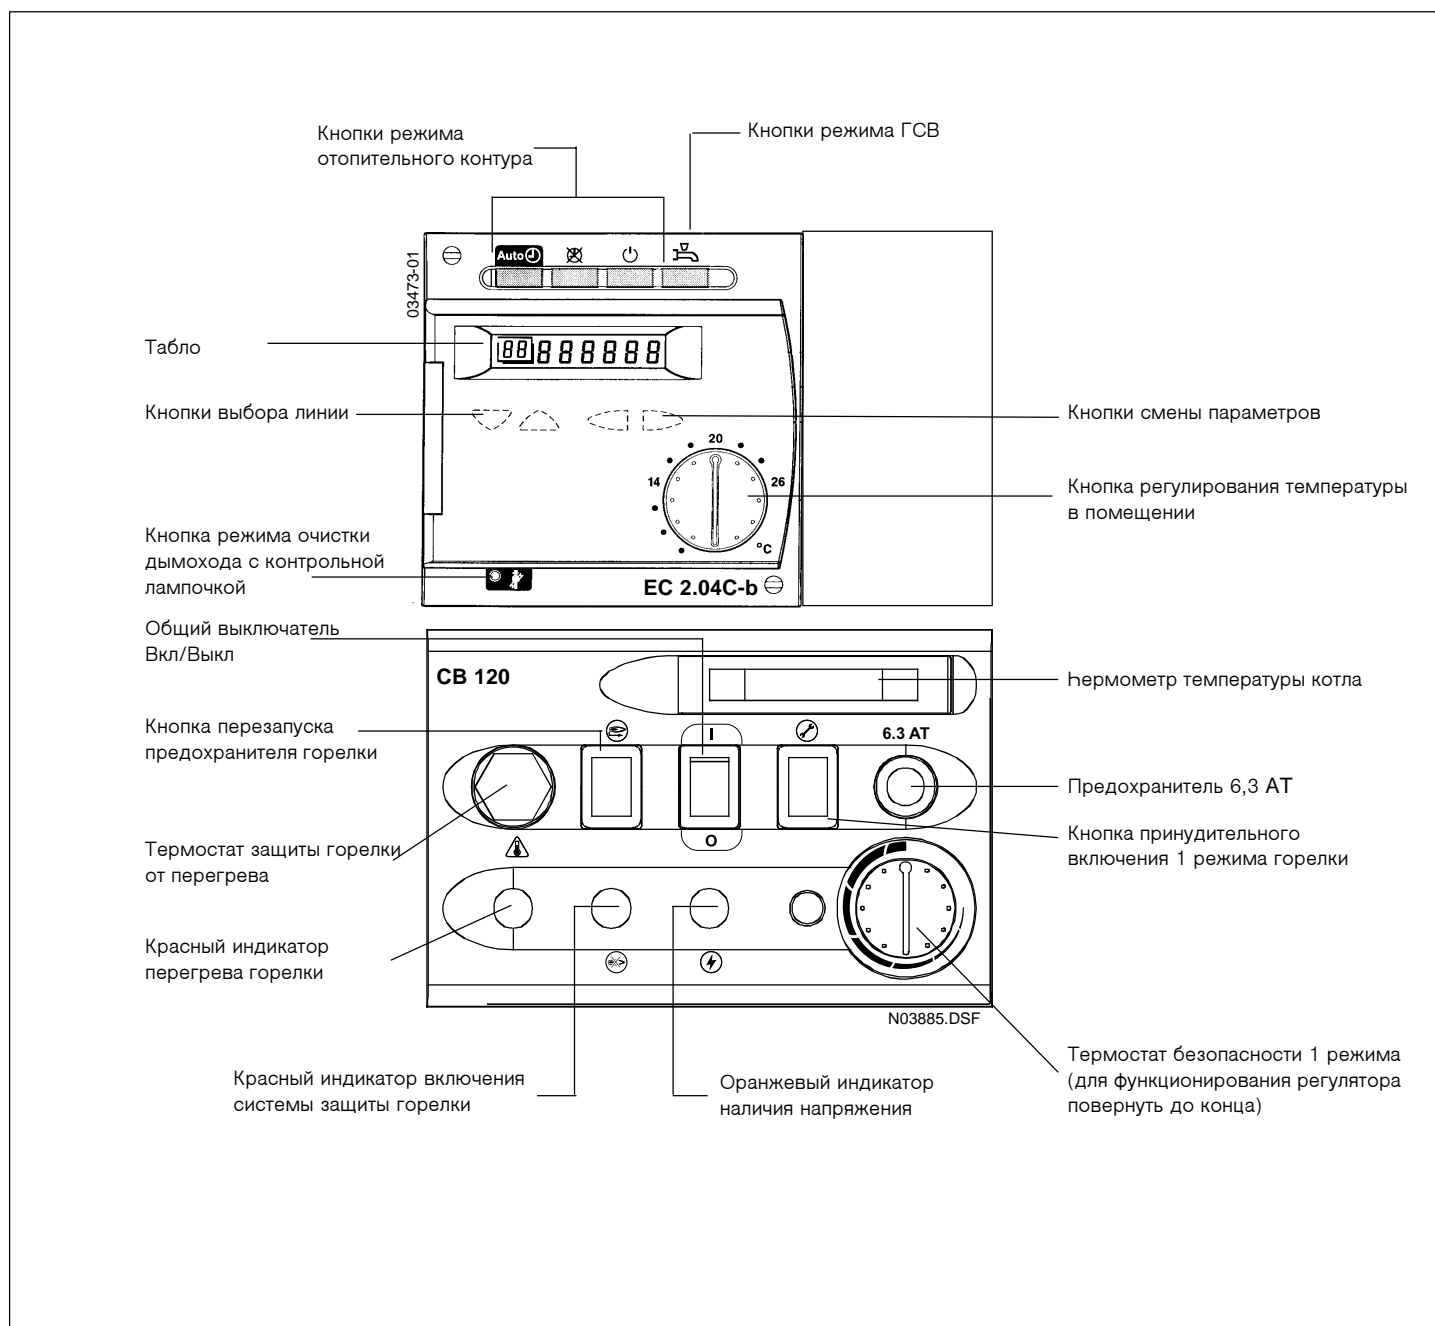

5 ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 В ходе отопительного сезона

Проверять давление воды на манометре. Убедиться в полном заполнении котла, проведя продувку: долив воды в котел осуществляется в исключительных случаях; если воду необходимо доливать слишком часто (протечки), немедленно свяжитесь с наладчиком.

5.2 Ежегодно

Рекомендуется проводить периодическую проверку котла силами квалифицированного специалиста.

Эта проверка в основном включает:

- очистку топочной камеры и дымохода.

Перед проведением этой операции необходимо снять горелку в сборе и провести ее обслуживание: чистку сопел и запальника, проверку герметичности и нормального функционирования (розжиг, запальный факел, приборы регулировки). Доступ к каналам осуществляется путем снятия верхней части обшивки и люка для чистки.

6 ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

6.1 Штатные ситуации

- При прекращении подачи электроэнергии горелка выключается. Котел автоматически включится после возобновления подачи электричества.
- При резком падении давления или прекращении подачи газа котел прекращает функционировать в результате выключения запального факела и переводит горелку в защитный режим. Когда давление восстановится, котел необходимо перезапустить.

6.2 Внештатные ситуации

- Шум в трубах: выключить установку и продуть котел и отопительный контур.
- Необходимость часто доливать воду: найти протечки в системе.
- Запах газа: выключить установку и найти место утечки газа.
- Образование осадка в дымосборнике (проверить тягу на дымоходе).
- Частое выключение запального факела.

6.3 Не следует:

- Постоянно доливать воду при незначительных протечках (опасность образования накипи в котле).
- Включать котел сразу после выключения (произвольного или нет): следует выждать по крайней мере минуту.
- Искать утечку газа с помощью спички или пламени.
- Затруднять доступ свежего воздуха в котельную или поступление воздуха на дверцу котла.
- Использовать кнопку тестирования, предназначенную для проверки термостата безопасности обслуживающим техником.
- Подметать пыль во время работы горелки. При уборке котельной котел необходимо выключать.

BAXI

157, Avenue Charles Floquet
93158 Le Blanc-Mesnil - Cedex
Téléphone : + 33 (0)1 45 91 56 00
Télécopie : + 33 (0)1 45 91 59 50
www.ideal-standard.fr

BAXI S.A.
S A au capital de 43 214 640 €
RCS Bobigny B 602 041 675 A.P.E 282 D
A member of BAXI GROUP LTD



IMPRIMÉ À L' USINE DE SOISSONS - FRANCE